


- LEGENDA:
- PARÂMETRO 'Y' - PROJEÇÃO
 - PARÂMETRO 'Y' - BARRAMENTO RIVER
 - PARÂMETRO 'Y' - COTA
 - PARÂMETRO 'Y' - GESTÃO DE ÁGUA
 - PARÂMETRO 'Y' - CALDA

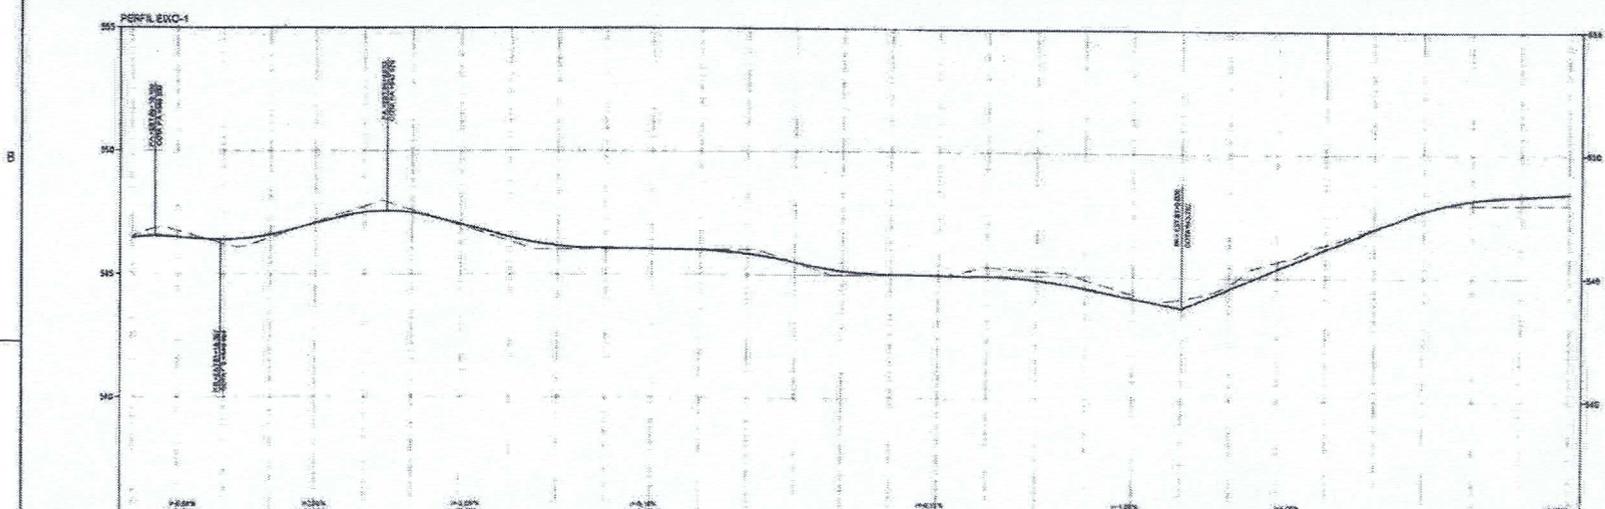

| ESTAC. TERMINO/INICIO | 50+0 | 51+0 | 52+0 | 53+0 | 54+0 | 55+0 | 56+0 | 57+0 | 58+0 | 59+0 | 60+0 | 61+0 | 62+0 | 63+0 | 64+0 | 65+0 | 66+0 | 67+0 | 68+0 | 69+0 | 70+0 | 71+0 | 72+0 | 73+0 | 74+0 | 75+0 | 76+0 | 77+0 | 78+0 | 79+0 | 80+0 | 81+0 | 82+0 | 83+0 | 84+0 | 85+0 | 86+0 | 87+0 | 88+0 | 89+0 | 90+0 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ALTIMETRIA | 50.00 | 50.50 | 51.00 | 51.50 | 52.00 | 52.50 | 53.00 | 53.50 | 54.00 | 54.50 | 55.00 | 55.50 | 56.00 | 56.50 | 57.00 | 57.50 | 58.00 | 58.50 | 59.00 | 59.50 | 60.00 | 60.50 | 61.00 | 61.50 | 62.00 | 62.50 | 63.00 | 63.50 | 64.00 | 64.50 | 65.00 | 65.50 | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | 68.50 | 69.00 | 69.50 | 70.00 |

| SEI | DESCRIÇÃO | DATA | TÉCN. | VERIF. | APROV. |
|-----|-----------|------|-------|--------|--------|
| | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
 Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

PROJETO BÁSICO
 PROJETO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL - BARRAGEM DOS MENEZES
 TÁBUA - REDE DE ÁGUA POTÁVEL - BARRAGEM DOS MENEZES

PUBLICADO NO
 Diário Oficial



Autenticar documento em <https://cacapava.splonline.com.br/autenticidade>
 com o código de verificação: 3350333033900390034A039003320520041D6D Documento assinado digitalmente conforme MP2-2002-2002-2002 de 01/04/2002 e que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.